


Référence
CED23048AxxFAXFDx

**CENTRALE DE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE 48 volts
COMPACT 25A-5-1 / 30A-2-1 / 60A-4-1 / 75A-5-1**

Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ;
Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Electrique de type impulsif et sortie de télécommande électrique de type permanent.

FONCTION DÉSENFUMAGE : OUVERTURE
FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE

FICHE TECHNIQUE n°
045 / NF
indice G



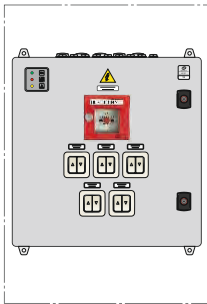


CE


0757
JOFO Pneumatik GmbH
Eulenweg 14-20
Schloß Holte Stukenbrock
14
286 8017195
EN 12101-10
Équipement d'alimentation en énergie électrique,
destiné à être utilisé dans des systèmes pour le
contrôle des fumées et de la chaleur.

Classe de fonctionnement : A
Classe d'environnement : 1
Temps d'interruption : 13 s
Capacité maximale : 18 Ah
Courant de sortie : 75 A
Entrée : 230 V monophasé 50 Hz
Sortie : 48 V c.c. (-10% / +20%)

(pour exemple)

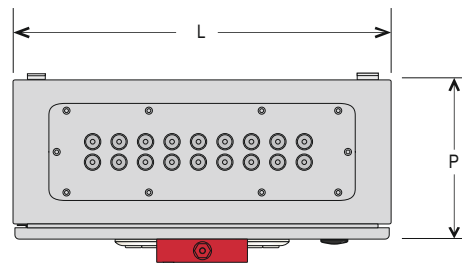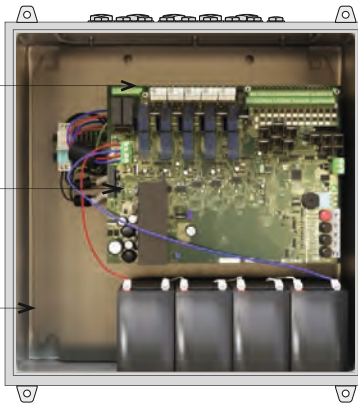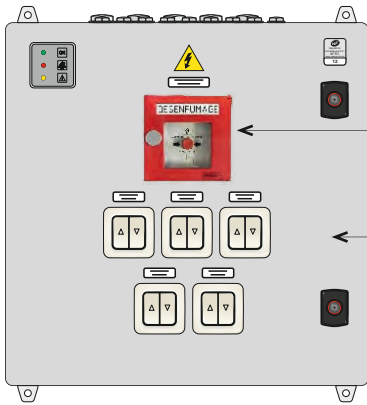

Exemple de codification:
Selon tableau.



Cotes en mm.


DESRIPTIF

Les commandes de désenfumage électrique (D.A.C.) sont destinées à émettre un ordre d'ouverture par émission de courant vers des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité). Elles permettent l'ouverture des appareils de désenfumage avec une commande par CMSI, DAD, etc.

Le modèle dispose d'une commande aération ouverture - fermeture. La fonction désenfumage reste toujours prioritaire sur la fonction aération.

Désignation normative :
Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR) ; Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Electrique de type impulsif et sortie de télécommande électrique de type permanent.

Étiquette d'identification :
1 - n° de certification (titulaire + site),
2 - désignation normative
3 - code article (variable),
4 - n° de lot (variable),
5 - Entrée et sortie de télécommande.



TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL. ORGANISME CERTIFICATEUR : AFNOR CERTIFICATION 11, avenue François de Pressensé - 93571, Saint-Denis La Plaine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

	COMPACT 25A-5-1	COMPACT 30A-2-1	COMPACT 60A-4-1	COMPACT 75A-5-1
HAUTEUR (H) (mm)	500	500	600	600
LARGEUR (L) (mm)	500	500	600	600
PROFONDEUR (P) (mm)	210	210	210	210
POIDS	36 Kg	36 Kg	49 Kg	53 Kg
TENSION DE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	48 Vcc (-10%/+20%)			
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE PAR GROUPE	15A maxi / 48 Vcc	15A maxi / 48 Vcc	15A maxi / 48 Vcc	15A maxi / 48 Vcc
GROUPE AÉRATION	5	2	4	5
GROUPE DÉSENFUMAGE	1	1	1	1
CAPACITÉ NOMINALE BATTERIE	12 Ah	12 Ah	18 Ah	18 Ah
TENSION NOMINALE BATTERIES	48 Vcc (4 x 12 Vcc)			
MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Acier, plastique			
PEINTURE	RAL 7035			
INDICE DE PROTECTION	IP32D			
ORGANE DE SÉCURITÉ À MANIPULER	Bouton poussoir			
FORCE À APPLIQUER (daN)	< 3 daN			
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-5°C à +40°C			
ALIMENTATION PRINCIPALE	230 VCA - 50 Hz			
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE	24 ou 48 Vcc (-15% / +20%) en rupture ou émission			
FUSIBLES				
SI1 à SI5 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	15A FKS 80 V			
SI6 FUSIBLE CHARGEMENT DE BATTERIES	5A FKS 80 V			
Équipement d'Alimentation en Énergie de Sécurité	Conforme à la EN 12101-10			

Peinture : autres teintes.
Coffret inox (lettre « I » en fin de référence)
Organe de Sécurité à Manipuler en façade.
Interrupteur en façade.

ACCESSOIRES

Batteries.
Interrupteur.
Fusible.
Clé.

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION NF 537

Caractéristiques certifiées essentielles
- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 d'août 2022.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la notice technique qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

CODIFICATION	Racine	Tension d'entrée (V)	Tension de sortie (V)	Courant de sortie (A)	Cde aération en façade (FA) 0 à 5	Cde désenfumage en façade (FD) 0 ou 1
	CED	230	48	(A) 25-30-60-75	(FA) 0 à 5	(FD) 0 ou 1



Nota : Lorsque la lettre « F » (commande en façade) n'apparaît pas dans la référence, le nombre de commande (aération ou désenfumage) correspond à celui de la carte.

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX

Référence	CENTRALE DE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE 48 volts COMPACT 25A-5-1 / 30A-2-1 / 60A-4-1 / 75A-5-1	FICHE TECHNIQUE n°
CED23048AxxFAXFDx	Dispositif de Commande Manuelle (DCM); Dispositif de Commande Manuelle Regroupées (DCMR); Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) à entrée de télécommande Électrique de type impulsionnel et sortie de télécommande électrique de type permanent.	045 / NF
	FONCTION DÉSENFUMAGE : OUVERTURE FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE	indice G


MISE EN PLACE DE LA CENTRALE

FIXATION DU COFFRET

Choisir le lieu de montage de la centrale de sorte qu'elle soit facilement accessible lors des travaux d'entretien. Le boîtier doit être fixé à un élément stable de la construction. L'installation de la centrale doit être réalisée conformément à la NF S 61-932. La commande de désenfumage doit être installée à l'abri des intempéries, de l'eau, de l'humidité, des chocs et des souillures dues aux projections de toute nature.

RACCORDEMENT

Les centrales de désenfumage électrique COMPACT sont munies sur la platine, de borniers sur lesquels il est possible d'effectuer tous les raccordements, qu'ils soient sortants ou entrants. Les câbles sont amenés par des presse-étoupe sur le haut du boîtier. Le schéma ci-dessous représente le bornier le plus complet (celui de la centrale 5 zones aération, 1 zone désenfumage).

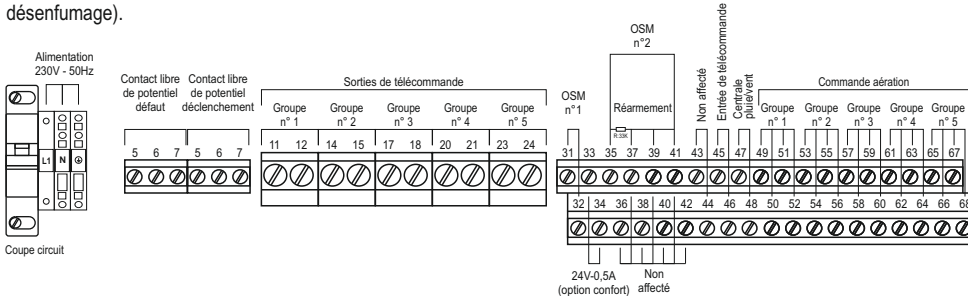

Commandes et affichages sur la carte mère



COMMANDE ET AFFICHAGE SUR LA CARTE MÈRE

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| D - Bouton de déclenchement | 1 - Voyant "En service" | 9 - Voyant défaut ligne entrée de télécommande |
| R - Bouton de réinitialisation | 2 - Voyant déclenchement | 10 - Voyant défaut ligne n°1 sortie de télécommande |
| F - Bouton Fermeture | 3 - Voyant défaut | 11 - Voyant défaut ligne n°2 sortie de télécommande |
| TV - Bouton Test voyants | 4 - Voyant interdiction d'aération | 12 - Voyant défaut ligne n°3 sortie de télécommande |
| | 5 - Voyant défaut alimentation | 13 - Voyant défaut ligne n°4 sortie de télécommande |
| | 6 - Voyant défaut batteries | 14 - Voyant défaut ligne n°5 sortie de télécommande |
| | 7 - Non affecté | 15 - Voyant maintenance |
| | 8 - Non affecté | 16 - Voyant système |
| P - Programmateur | | 17 - Voyant pluie et vent |

Type de Centrale	Consommation en veille	Puissance absorbée
EN230/48 25A-5-1	33,7 W	1 700 W
EN230/48 30A-2-1	33,7 W	1 700 W
EN230/48 60A-4-1	41,7 W	3 400 W
EN230/48 75A-5-1	59,4 W	4 400 W

MISE EN SÉCURITÉ

Le déclenchement peut être effectué d'une façon manuelle (par exemple, action sur commande déportée de désenfumage), ou automatique en donnant un ordre sur l'entrée de télécommande (par exemple, déclenchement d'un SDAD ou d'un CMSI). Le maintien de la position de sécurité doit être obtenu par construction du DAS.

REMISE EN SERVICE

La remise en service doit être effectuée par une personne habilitée (accès niveau 2) au sens du §4 de la norme NF S 61-931. Dans la mesure où cela est nécessaire, il est possible de donner un ordre de fermeture après avoir procédé à la réinitialisation. Dans un premier temps, la réinitialisation de désenfumage est validé à l'aide de la touche « Reset » de la commande déportée de désenfumage ou sur le bouton "R" de la carte mère. Ensuite, il est possible de refermer les exutoires avec les différents interrupteurs pour l'aération ou du bouton "F" de la carte mère. Le mode de désenfumage a toujours priorité sur le mode d'aération. Cela veut dire qu'il est impossible d'exécuter le mode d'aération pendant un déclenchement de désenfumage.

ENTRETIEN

Vérification périodique annuelle :

- Vérification visuelle de la centrale.
- Vérifier la tension du secteur 230 V AC.
- Vérifier l'état des fusibles.
- Vérifier la charge des batteries.
- Vérifier le serrage des connexions sur les borniers.
- Vérifier l'état des câbles (détérioration éventuelle).
- Vérifier l'ensemble des actionneurs reliés à la centrale (commande déportée de désenfumage, DAD, interrupteurs, etc.).
- Vérifier l'ensemble des fonctions.

Les opérations de maintenance doivent faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'exploitant.

Maintenance préventive annuelle :

L'armoire ne nécessite pas d'entretien particulier dans sa configuration de base, néanmoins un nettoyage régulier permettra de la garder en excellent état. Il est recommandé de procéder à un simple dépoussiérage, l'utilisation de produits diluants est interdite.

Maintenance tous les 4 ans :

Remplacer les batteries.

Maintenance préventive décennale :

Tous les 10 ans changer la carte mère.

Les opérations de maintenances ci-dessus ne dispensent pas de respecter l'application de la norme NF S 61-933.

Seul le personnel ayant suivi une formation sur notre gamme de dispositifs de commande, est habilité à effectuer les opérations de maintenance.