

Référence

BV3652


**BLOC AÉRATION
POUR RÉSEAU AIR COMPRIMÉ
COMMANDE ÉLECTRIQUE**
FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE

FICHE TECHNIQUE n°

T 4105

indice -

DESCRIPTIF

 Le bloc aération BV3652 est destiné à des réseaux fonctionnant à l'air comprimé. Il permet de commander en ouverture ou en fermeture des appareils équipés, par exemple, de vérins pneumatiques.



Le bloc aération BV3652 doit être alimenté par une source électrique. Il est particulièrement adapté pour les coffrets pneumatiques ayant une commande électrique en façade.

Le bloc aération BV3852 est équipé d'une molette de pilotage manuelle, pour permettre lors des opérations de maintenance de faire les essais d'ouverture et de fermeture même sans présence d'alimentation électrique.

Fonctionnement de la référence :

BV3652

- Dans cet exemple,
- BV : indique un bloc aération,
- 3652 : indique le type de bloc.

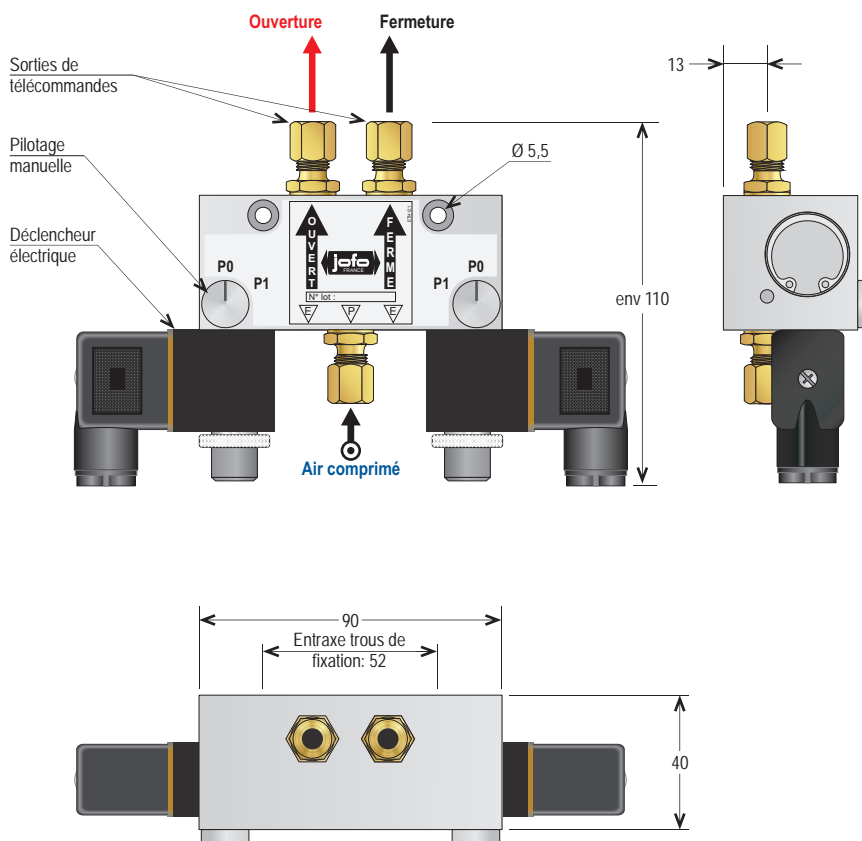

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---|
| MATIÈRE | Aluminium, acier, matériau de synthèse |
| ORGANE DE MANŒUVRE | Bloc aération ouverture/fermeture par commande manuelle |
| ÉNERGIE | Air comprimé filtré à 40µ (air sec sans huile) |
| PRESSIION DE SERVICE (bar) | 3 à 12 bar |
| ENTRÉE D'ALIMENTATION | Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal) |
| SORTIES DE TÉLÉCOMMANDES | Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal) |
| TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C) | -20 à +50°C |
| ENTRÉE DE PILOTAGE | M12/100 |

OPTION(S)

Déclencheur électrique 24 volts continu.
Déclencheur électrique 24 volts alternatif.
Déclencheur électrique 48 volts continu.
Déclencheur électrique 48 volts alternatif.
Déclencheur électrique 230 volts alternatif.

ACCESSOIRES

Silencieux d'échappement.

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001




| | | |
|-----------|--|--------------------|
| Référence | BLOC AÉRATION POUR RÉSEAU AIR COMPRIMÉ COMMANDE ÉLECTRIQUE FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE | FICHE TECHNIQUE n° |
| BV3652 | | T 4105 |
| | | indice - |

UTILISATION D'UNE COMMANDE ELECTRIQUE


Quand le déclencheur électrique "ouverture" est mis sous tension par le commutateur, (position "ouvert") il pilote le bloc aération et donne l'ordre de mise sous pression du circuit ouverture (ouverture du vérin). Le circuit fermeture se trouve alors à la purge.

Quand le déclencheur électrique "fermeture" est mis sous tension par le commutateur, (position "fermé") il pilote le bloc aération et donne l'ordre de mise sous pression du circuit fermeture (fermeture du vérin). Le circuit ouverture se trouve alors à la purge.

Les molettes de pilotage manuel ouverture et fermeture doivent être en position verticale repère P0.

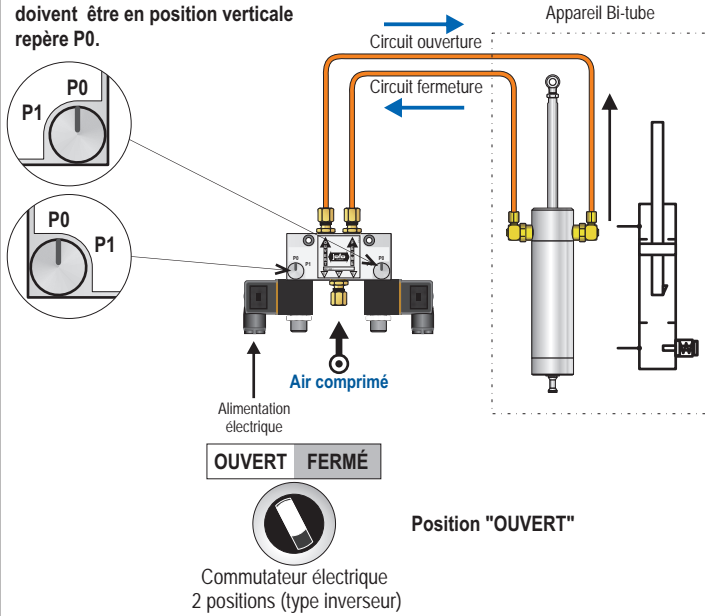

Les molettes de pilotage manuel ouverture et fermeture doivent être en position verticale repère P0.

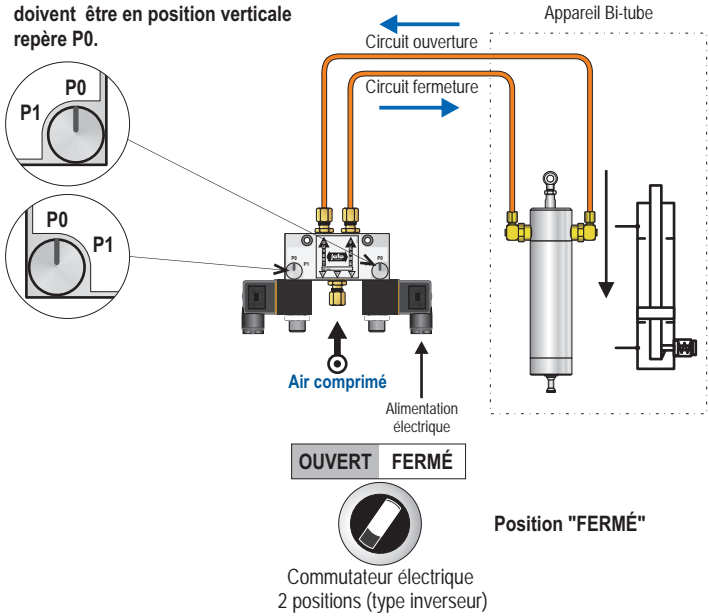


UTILISATION DU PILOTAGE MANUEL (bloc non alimenté en électrique)


Position OUVERT :
Commutateur en position fermé.
Le pilotage manuel "ouverture" du bloc aération donne l'ordre de mise sous pression du circuit ouverture (ouverture du vérin). Le circuit fermeture se trouve alors à la purge.

Position FERMÉ :
Commutateur en position fermé.
Le pilotage manuel "fermeture" du bloc aération donne l'ordre de mise sous pression du circuit fermeture (fermeture du vérin). Le circuit ouverture se trouve alors à la purge.

La molette de pilotage manuel **ouverture** est en position incliné repère P1.

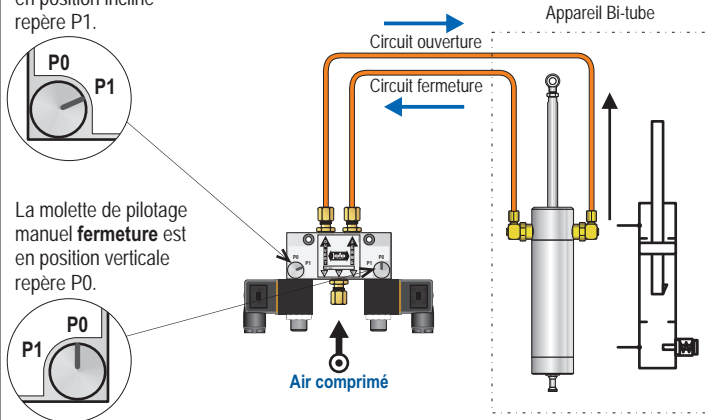

La molette de pilotage manuel **fermeture** est en position incliné repère P1.

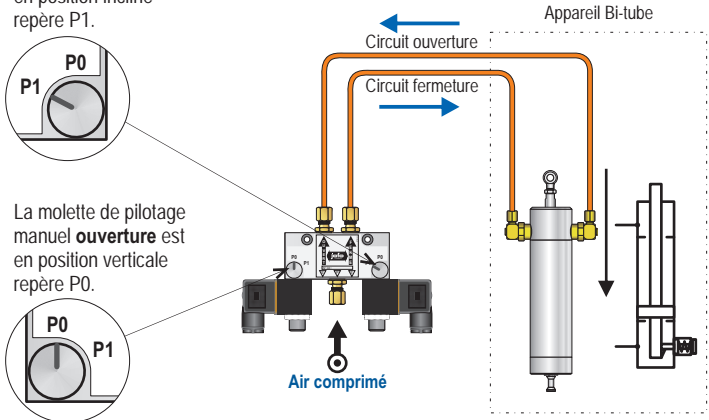

Les pilotages manuels se substituent au commutateur électrique en façade. Ils ne peuvent être opérationnels que si les déclencheurs électriques sont hors tension.

Les pilotages manuels sont utilisés lors de opérations de maintenance.

L'utilisation des pilotages manuels sont également possible lors d'une coupure de courant.